

# 省エネルギー推進に関するアンケート調査結果について

## 1 目的

本調査は、事業所が省エネルギーの推進について、どういう状況にあるか、また課題になっている点を今後のプラットフォーム事業の参考にすることを目的とする。

## 2 調査期間

2018年11/15 (木)～ 11/17 (土)

## 3 対象

ICTテクノ Messeに展示事業者及び観覧事業者

## 4 方法

会場内で配布し、ヒアリングしながら記載、回収

## 5 回収

85件

## 6 アンケート結果



会場参加者の属性のとおり、製造業が53%と多く、100名以上の事業所が26%と多かった。そのためか、推進については進んでいると答えた事業所が55%と多く、改善方法も設備更新の方が多い回答内容であった。しかし従業員数が少なくなるにつれ、着手できていない、何もしていないと回答する事業所が多くなっている。省エネ推進に関する課題は意見が様々あり、初期投資が調達できない、他の優先課題、従業員の関心不足が20%程度で情報不足、人手不足などが10%ほどである。

省エネ推進の必要な点は補助金の拡充などが40%と一番多く、設備投資に強い関心があることがうかがえ、取組についても半数が取り組みたいと答えている。

総じて、省エネについて関心は高まっているが、事業所ごとに多くの課題があり、状況を確認したうえで、必要な支援をしていくべきであり、最初の聞き取りが重要である。


## 1 御社について教えてください。

業種	①建設業	②製造業	③卸売・小売業	④宿泊業	⑤飲食・サービス業	合計
回答	3	45	12	0	25	85
割合	4%	53%	14%	0%	29%	100%
従業員数	①0~5人	②6~20人	③21~100人	④101~300人	⑤301人以上	合計
回答	16	19	24	7	19	85
割合	19%	22%	28%	8%	22%	100%

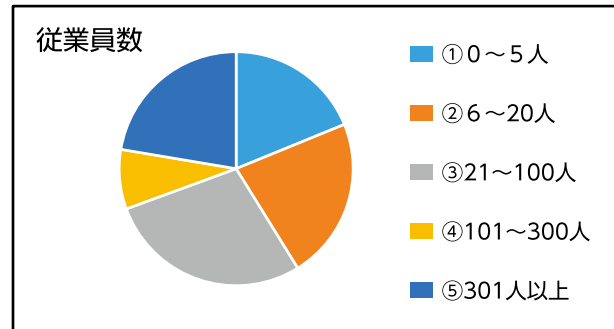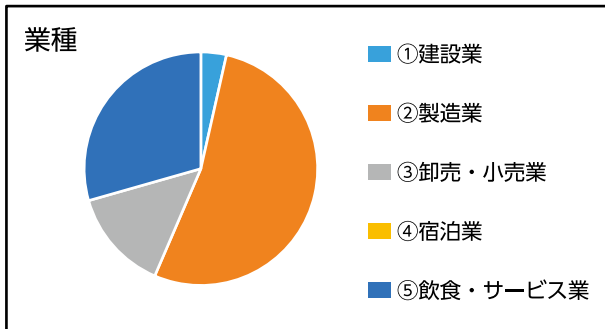


## 2 御社における省エネの進捗状況はどのような状況だと思いますか？

①取り組みが進んでいる。	②一年以内に取り組みを予定している。(準備中)	③取り組みたいが、着手出来ていない。	④特に何もしていない。	合計
50	5	20	16	91
55%	5%	22%	18%	100%

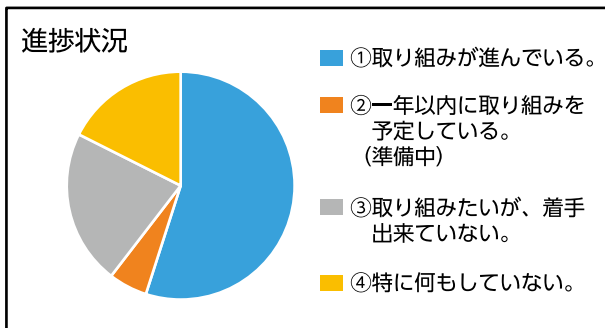

## 3 上記で①と回答された方にお伺いします。省エネの取り組みのうち、該当する事項は何ですか？

①設備導入・改装を行なった。	②社員教育やこまめな消灯など、ソフト面での取り組みを行なった。	③その他	合計
34	23	4	61
56%	38%	7%	100%

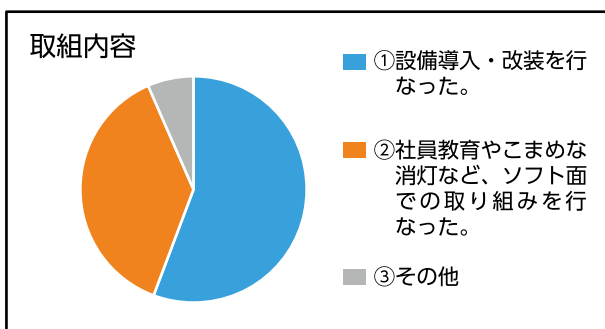


### ③その他の取り組み

- ・LEDの工具を使用  
省エネは物を大事にする事で分別することから省エネにつながるといいますので、出来るかぎり分別に協力させて頂いております。
- ・LED化
- ・太陽光パネル設置

#### 4 御社で省エネを進める上で、ネックとなっている事項は何だと思いますか？（3つまで回答可）

①人手が足りない(余裕がない)。	②省エネのための初期投資が調達できない。	③情報が無い。どのように進めていくかわからない。	④他にもっと優先すべき業務がある。
15	30	20	32
11%	22%	14%	23%
⑤従業員の省エネへの関心不足。	⑥ネックとなる事項は特にない。	⑦その他	合計
30	9	3	139
22%	6%	2%	100%

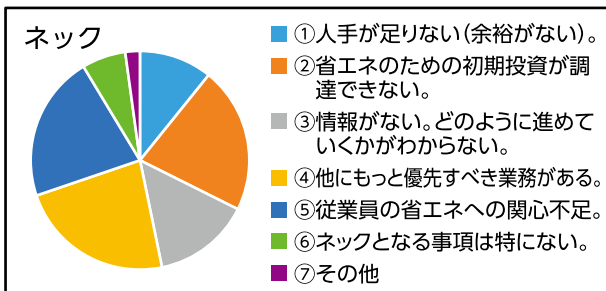


**⑦その他のネック**

- ・政党次第
- ・仕事に影響がないか不安になる。(電気)
- ・あやしい業者が多い

#### 5 企業における「省エネルギー」を普及・推進していくために必要なことは何だと思いますか？

①CO2削減等の環境保全教育の普及	②設備更新の補助金などの拡充	③支援機関(コンサルタント・公的機関)の指導力の強化	④省エネルギーを担当する社員などの人材育成
18	49	16	23
15%	40%	13%	1600%
⑤連携しながら省エネルギーを行なう企業同士の組織(グループ)づくり	⑥その他	合計	
12	5	123	
10%	4%	100%	

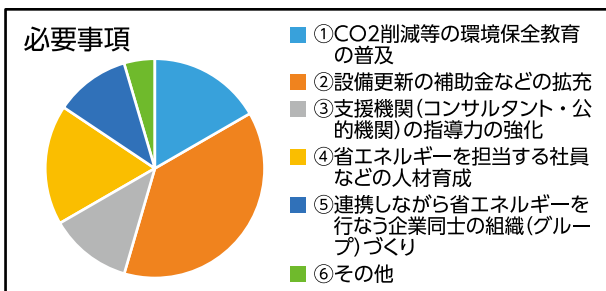

**⑥その他の必要事項**

- ・公的措置
- ・ISO規格は厳しく、チャレンジしやすいものをつくる。
- ・法律の緩和
- ・自然エネルギーに疑問
- ・チェックシートや点数表

#### 6 今後、省エネルギーの取り組みをしたいと考えていますか？

①ぜひ取り組みたい	②当面は取り組みない(将来的にはしたい)	③考えていない	合計
42	30	12	84
50%	36%	14%	100%

